

Grupo **Inccosac**

Empresa certificada



Lotes aprobados por



[www. Inccosac .com](http://www.Inccosac.com)

TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL



Medidas

- Desde DN 80mm hasta 2000mm

Junta flexible automática y acerojada

- ISO 2531
- EN 545
- ISO 4179
- ISO 8179-1

Lotes aprobados por




VÁLVULAS DE HIERRO DÚCTIL

VÁLVULA COMPUERTA:
DESDE 50 MM - HASTA
2000 MM

Lotes aprobados por
sedapal



Válvula compuerta
(bridado y embone)

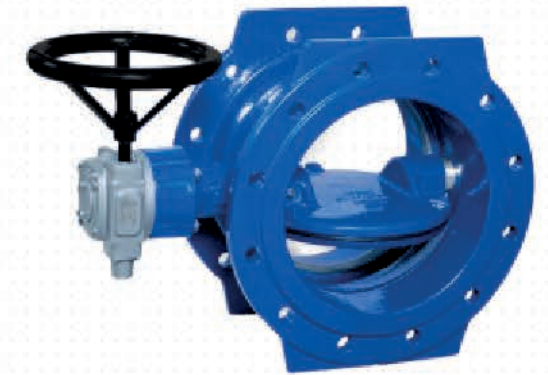

Válvula mariposa
doble excéntrica



Válvula reductora
de presión



Válvula de aire ventosa
triple efecto

ACCESORIOS Y ACOPLES DE HIERRO DÚCTIL

Lotes aprobados por
sedapal



Codo bridado de
90°, 45°, 22.50° y 11.25°



TEE de
hierro dúctil



Unión desmontaje
autoportante



Acople
brida - campana



Reducción de
hierro dúctil



Filtro tipo cesta



Accesorios
c/ conexión embone



Acople universal
gran rango



Acople
brida - acerrojado

MARCO Y TAPA PARA REGISTRO DE VÁLVULA

Fabricación

- Según CTPS – ET – 003
- NTP 350.106

Lotes aprobados por



MARCO Y TAPA DE HD TIPO D400-F900

Normas de referencia

- UNE EN 124:2015
- CTPS – ET – 032 – Sedapal

Lotes aprobados por



Sistema de apertura con
bisagra y retiro total de tapa



HIDRANTE CONTRA INCENDIO



Norma de referencia

- NTP 350.102 / ANSI-AWWA-C502
- CTPS – ET - 047
- Presión de trabajo: PN16



SALIDA EN
BRIDA

Lotes aprobados por
sedapal



SALIDA
EMBONE

ACCESORIOS HDPE PARA TERMOFUSIÓN



Lotes aprobados por
sedapal

TE y TE
reducción



Codo de
45° y 90°



Flange adapter /
stub end



Reducción




YE y YE
reducción



Tapón



ACCESORIOS HDPE PARA ELECTROFUSIÓN

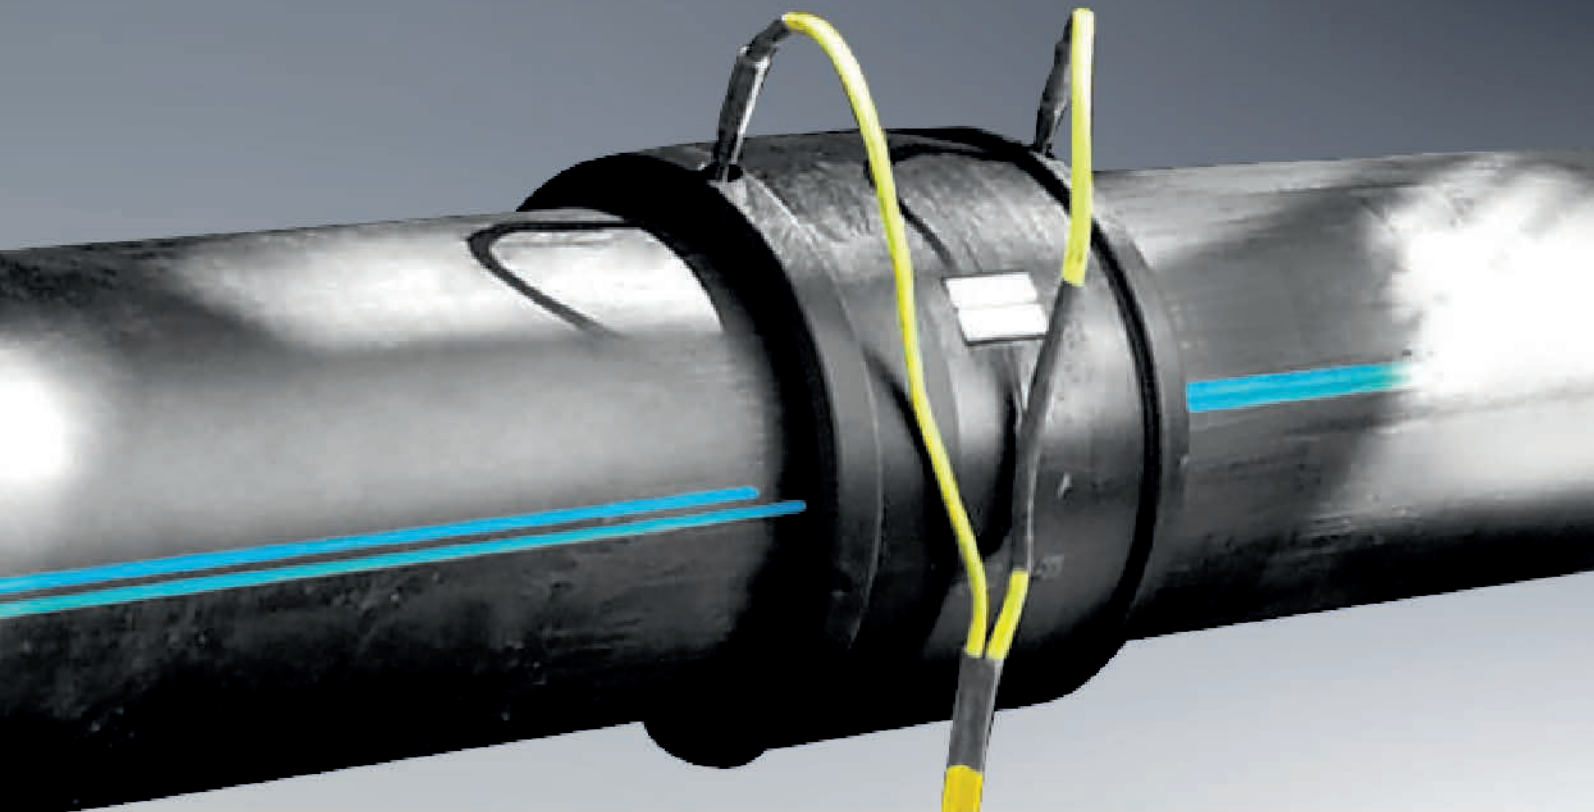

Lotes aprobados por
sedapal

Codo de
45° y 95°



Acople



Abrazadera



Reducción



Tapón



TE / TE
reducción



LÍNEA ANDINOTEC

ABRAZADERA DE TOMA EN CARGA TERMOPLÁSTICA de dos cuerpos con perforador obturador

Norma de referencia

- NTP 399.171:2014
- Presión nominal: PN 16



Válvula de paso con niple telescópico y salida a HDPE

ENSAYOS

PRESIÓN NOMINAL (PN)
10bar

DIMENSIONES DE ROSCA
ISO 228/1
ISO 7/1

DURABILIDAD
2500
ciclos

PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE PRUEBA
20
bar/1min

PRUEBA DE TEMPERATURA
38°C/
10bar/1min



Lotes aprobados por

sedapal

ACCESORIOS DE PVC PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

ABRAZADERAS TERMOPLÁSTICAS DE DOS CUERPOS

Norma de referencia

- NTP 399.137:2009

Medida

- 1 1/2" – 315 mm

Salidas

- 1/2", 3/4", 1"

Ensayos

Presión nominal (PN)	16 Bar.
Dimensión de rosca	ISO 7/1
Presión hidrostática de prueba	20 Bar /15 min



Válvula (llave)
de paso antirrobo



Unión presión
rosca (UPR)



Válvula de toma con
salida a conexión HDPE



Válvula de toma de PVC
con rosca recta y salida a PVC

ENSAYOS

PRESIÓN
NOMINAL (PN)
10bar


DIMENSIONES
DE ROSCA
ISO 228/1
ISO 7/1

DURABILIDAD
2500
ciclos


PRESIÓN
HIDROSTÁTICA DE
PRUEBA
20
bar/1min

PRUEBA DE
TEMPERATURA
38°C/
10bar/1min

Lotes aprobados por

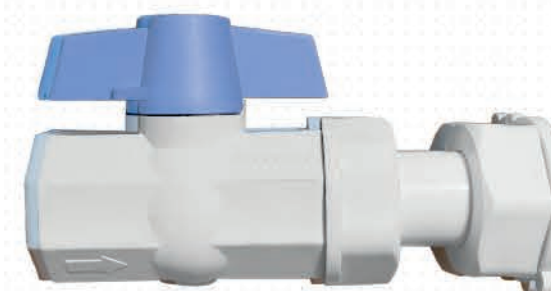

Válvula de paso PVC
con niple telescópico de 1/2"

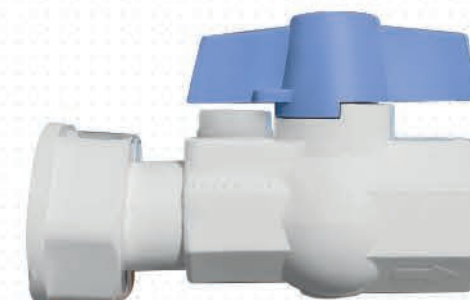

Válvula de paso PVC
con salida auxiliar de 1/2"

PRODUCTOS TERMOPLÁSTICOS

CAJA, SOLADO, MARCO Y TAPA
CON VISOR TERMOPLÁSTICO
para medidor de agua potable de 1/2" – 3/4"



 Tapa más
reforzada
del Perú

Lotes aprobados por
sedapal



Norma y especificación de referencia

- NTP:339.169.2013 (Revisada 2018)
- CTPS – ET – 001

CAJA Y TAPA
TERMOPLÁSTICA PARA
REGISTRO DE VÁLVULA



MARCO Y TAPA
TERMOPLÁSTICA
PARA CAJAS DE
REGISTRO

ENSAYOS



RESISTENCIA A
AGENTES QUÍMICOS



RESISTENCIA
AL TRÁNSITO



RESISTENCIA
AL IMPACTO



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN

PRODUCTOS TERMOFORMADOS PARA ALCANTARILLADO

MARCO Y TAPA
TERMOPLÁSTICO
PARA BUZÓN DN600MM



Norma de referencia

- NTP 399.170:2013

CAJA Y TAPA TERMOPLÁSTICO
PARA REGISTRO DE DESAGÜE
DE 0.30X0.60M



Especificación de referencia

- CTPS – ET – 0058

ABRAZADERA DE
ALCANTARILLADO
TERMOPLÁSTICO

Norma de referencia

- NTP 399.186-2014



CACHIMBA DE PVC INYECTADO



SILLA TEE 45°




CODO DE 90°

LÍNEA DE CONCRETO PREFABRICADO

BUZÓN DE CONCRETO PREFABRICADO

- Ø 1.20m (TIPO I)
- Ø 1.60m (TIPO II)

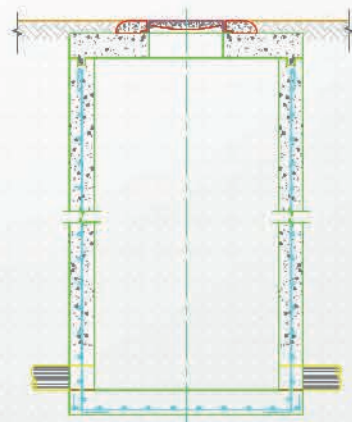

Fabricación según plano

Según especificación

- CTPS – ET - 049

Norma de referencia

- NTP 339.111.1997



MARCO DE FF Y TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZÓN



Lotes aprobados por
sedapal

CAJA PARA REGISTRO DE DESAGÜE DE 0.30X0.60M



CAJA DE REGISTRO TIPO CONDOMINIAL Ø0.40M Y Ø 0.60M



CÁMARA Y DUCTOS DE CONCRETO PREFABRICADO




CÁMARA DE CONCRETO PREFABRICADO

- Fabricación según especificación del cliente
- F' C' = 210 Kg/cm²



DUCTO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 1, 2 Y 4 VIAS

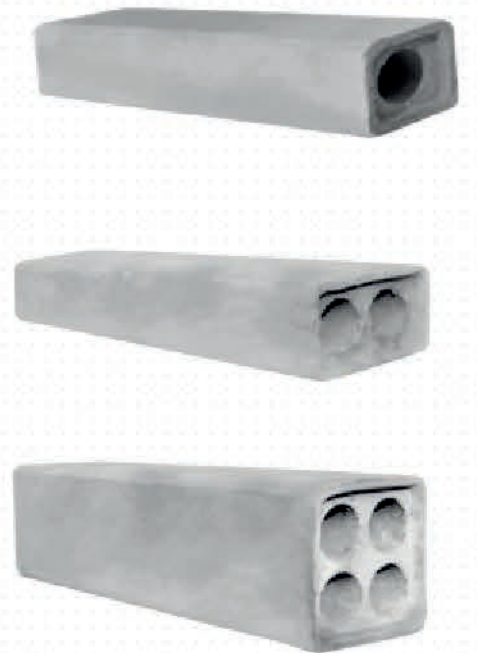

PRUEBAS Y ENSAYOS



Prueba hidráulica de válvula compuerta



Toma de muestras de concreto para rotura de probetas



Prueba de resistencia al tránsito de marco y tapa termoplástico con visor



Prueba de resistencia al tránsito de tapa para registro de desagüe de 0.30x0.60m



Visita de control de calidad de nuestros clientes



Prueba de presión de válvula con salida auxiliar y niple telescópico

DESPACHOS



CERTIFICACIONES

TRINORMA ISO 9001, 14001 Y 45001



www.Inccosac.com

ISO 9001 QSCERT



www.Inccosac.com

CONTROL DE CALIDAD
CONCERTADO SELLO SEDAPAL



Grupo **Inccosac**

(+51) 990 248 166 / (+51) 994 093 898
ventas@inccosac.com / inccosac@gmail.com

Av. Los Pinos I - lote 19
Puente Piedra, Lima — Perú

www.inccosac.com